


Per la determinazione del valore della resistenza di terra in un impianto esercito in Media Tensione
(Norme C.E.I. 11-1)

tempo d'intervento delle protezioni (sec)	tensione di contatto ammissibile (Utp)
0,04	800
0,06	758
0,08	700
0,1	660
0,14	600
0,15	577
0,2	500
0,25	444
0,29	400
0,3	398
0,35	335
0,39	300
0,4	289
0,45	248
0,49	220
0,5	213
0,55	185
0,6	166
0,64	150
0,65	144
0,7	135
0,72	125
0,8	120
0,9	110
0,95	108
1	107
1,1	100
3	85
5	82
7	81
10	80

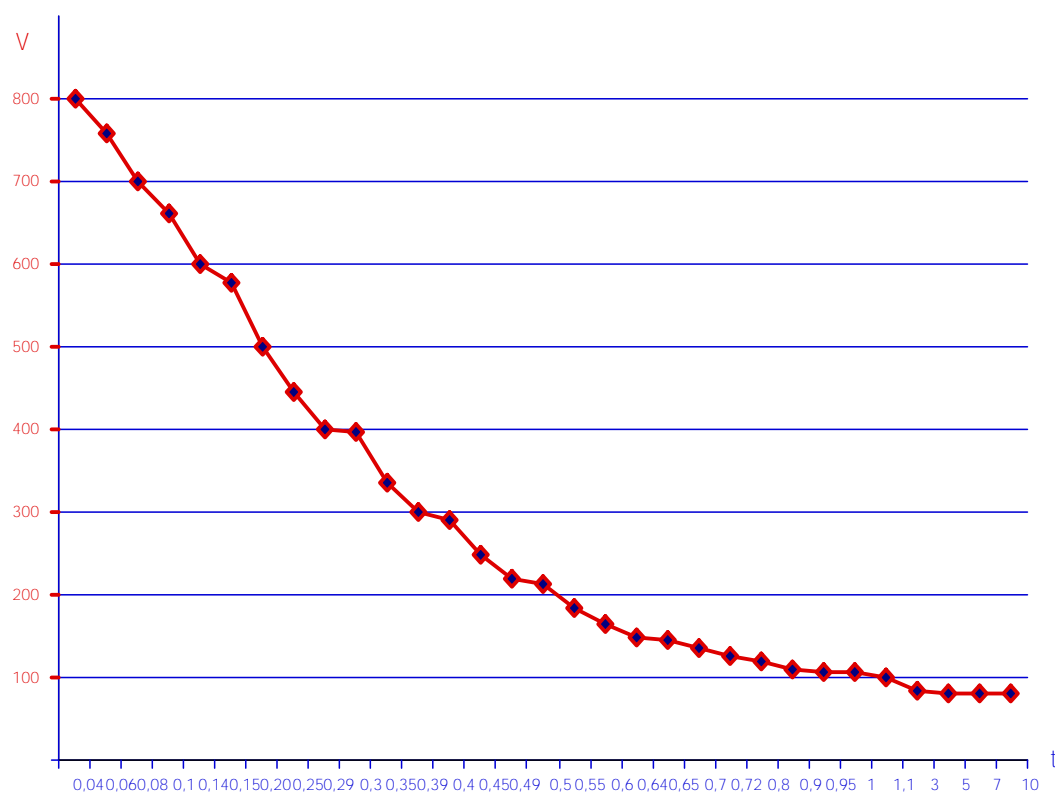

STUDIO TECNICO CORELLI
via f. primaticcio, 8 - 20146 - milano - italy
tel. 0039 (02) 418339 / fax. 41291000
e@mail: info@studiocorelli.com

Disegnato / Drawing: GC Data / Date: 26/03/04 Rev:

TENSIONE DI CONTATTO AMMISSIBILE

© 2001 - E' severamente vietato ogni tipo di riproduzione, anche parziale, ai sensi di Legge

Scheda Tecnica

N° 05